



Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Maison au 18 rue de la Fontaine à Pontivy

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : BP6_PONTIVY Date de mise à jour : 02/06/2025
 Auteur : SPC VCB

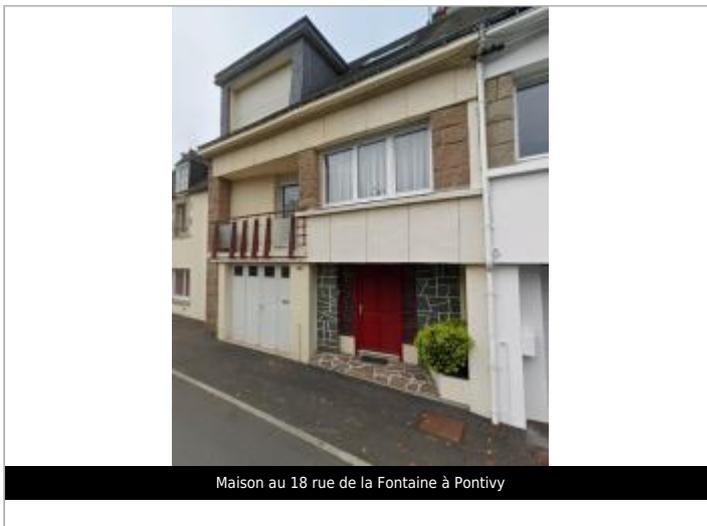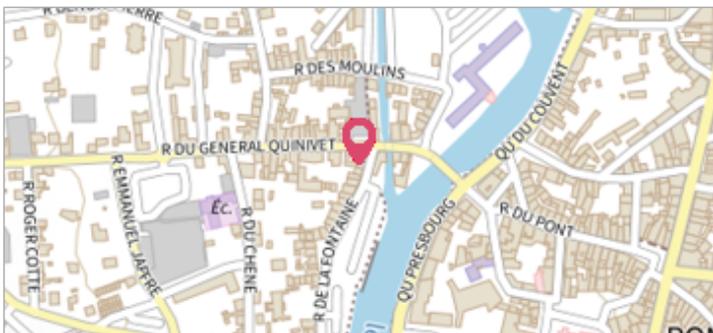

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96919033 / Y: 48.06862610
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255820.07 / Y: 6791046.69
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9691903 / Y: 48.0686261
 Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Droite

5 janvier 2001 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : BP6_PONTIVY_2001 Date de mise à jour : 02/06/2025
 Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non



SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVEAU DE L'INONDATION À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : sol à l'intérieur de la maison
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.780 m


Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Maison au 18 rue de la Fontaine à Pontivy

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : BP6_PONTIVY Date de mise à jour : 02/06/2025
 Auteur : SPC VCB

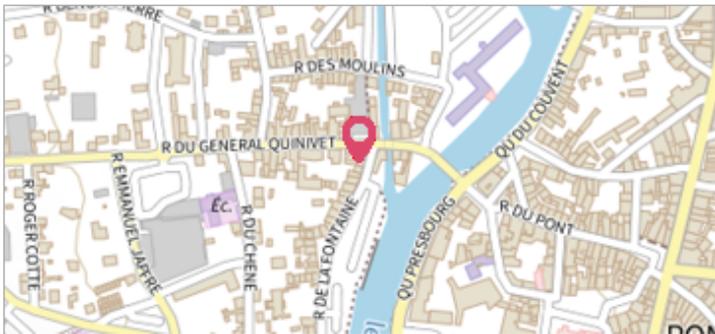

Maison au 18 rue de la Fontaine à Pontivy

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96919033 / Y: 48.06862610
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255820.07 / Y: 6791046.69
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9691903 / Y: 48.0686261
 Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Droite

28 décembre 1999 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : BP6_PONTIVY_1999 Date de mise à jour : 02/06/2025
 Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉ DU NIVEAU DE L'INONDATION À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON

Méthode : Non renseigné
 Organisme : SAFEGE
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : sol à l'intérieur de la maison
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m


Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Maison au 18 rue de la Fontaine à Pontivy

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : BP6_PONTIVY Date de mise à jour : 02/06/2025
 Auteur : SPC VCB

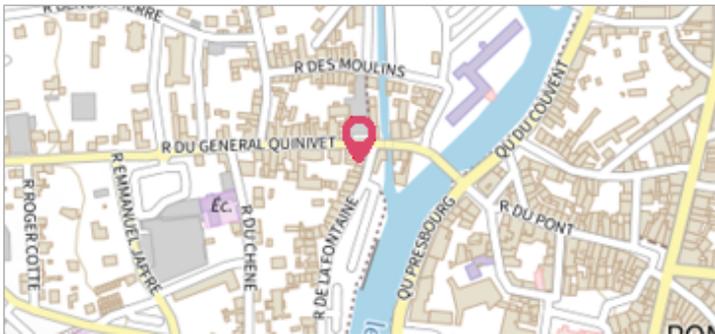

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96919033 / Y: 48.06862610
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255820.07 / Y: 6791046.69
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9691903 / Y: 48.0686261
 Code Hydro: J5--0210 Rive de référence: Droite

23 janvier 1995 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : BP6_PONTIVY_1995 Date de mise à jour : 02/06/2025
 Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉ DU NIVEAU DE L'INONDATION À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON

Méthode : Non renseigné
 Organisme : SAFEGE
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : sol à l'intérieur de la maison
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.000 m