



Commune : CAHORS

Rivière : Le Lot

Maison éclusière de St-Georges

6

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
 Code : GTL_S_5526
 Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 14/03/2018

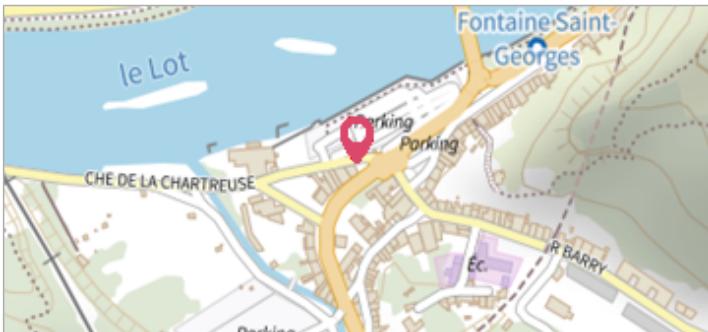


Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44143910 / Y: 44.44003000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575966.75 / Y: 6372444.28
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4414391 / Y: 44.44003
 Code Hydro: O---0150 Rive de référence: Gauche

**19 Octobre 1868**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Marque gravée

Commentaires : La façade de ce bâtiment porte les repères des crues du 26/09/1866 et 19/10/1868. Ils sont respectivement à 0.53m et 0.18m au-dessus du plancher habitable (haut de la deuxième marche). Sur la façade - la crue de décembre 2003 a laissé une trace nette (flèches verticales) - à 0.14m au-dessus du plancher habitable - soit 4cm en dessous du repère de la crue d'octobre 1868.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_199
 Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour :
12/04/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

Repère calculé : Non

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre

Organisme : SPC Garonne - Tarn - Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

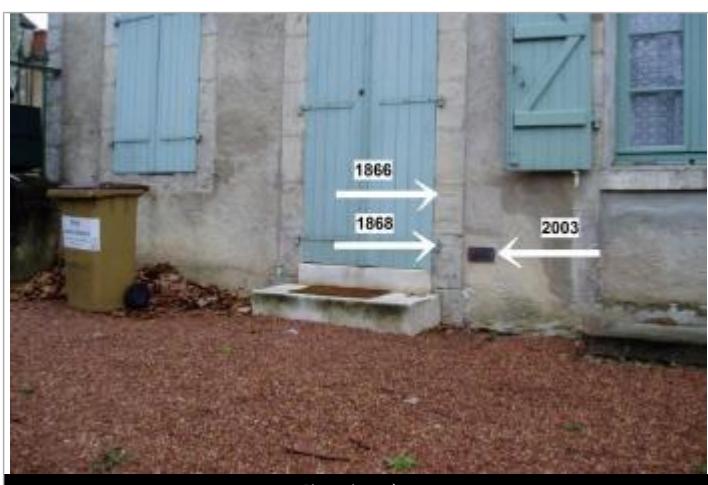


Photo du repère