



Commune : **CAHORS**

Rivière : **Le Lot**

maison éclusière de Valentré

Commentaires : Des repères normalisés (décret 2005-233) ont été apposés à côté des repères d'origine.

6

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL_S_5437

Date de mise à jour : 20/02/2020

Auteur : SPC GTL

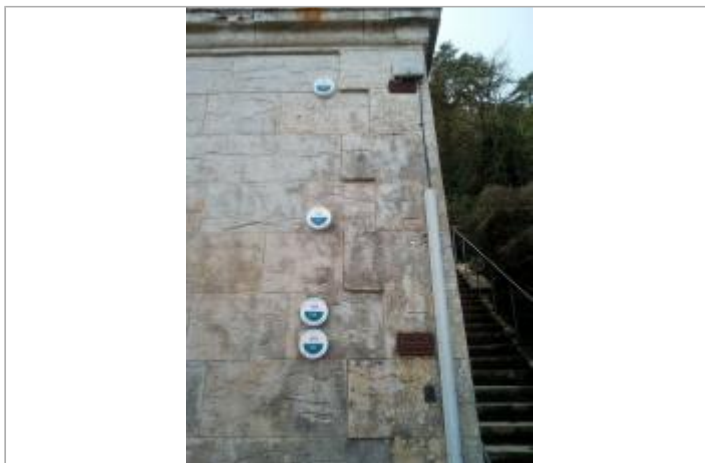

auteur photo : DDT 46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43106620 / Y: 44.44442500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 575151.06 / Y: 6372948.76

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4310662 / Y: 44.444425

Code Hydro: O--0150

Rive de référence: Gauche



4 décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **116.95 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : commentaires photo : La maison porte également des repères des crues de 1927- 1866 et 1868

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6510

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

24/04/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu


Commentaires sur le nivellement : épaisseur d'eau : 1.98

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 116.950 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 116.95 m

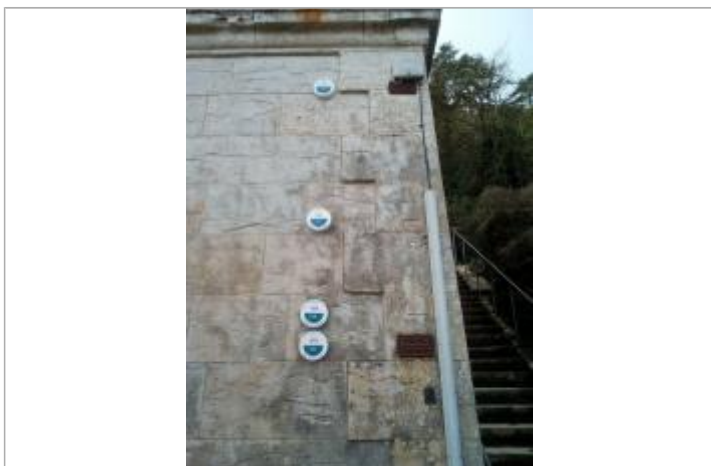

auteur photo : DDT 46