

Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**


maison éclusière de Valentré

Commentaires : Des repères normalisés (décret 2005-233) ont été apposés à côté des repères d'origine.

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : GTL_S_5437 **Date de mise à jour :** 20/02/2020
Auteur : SPC GTL

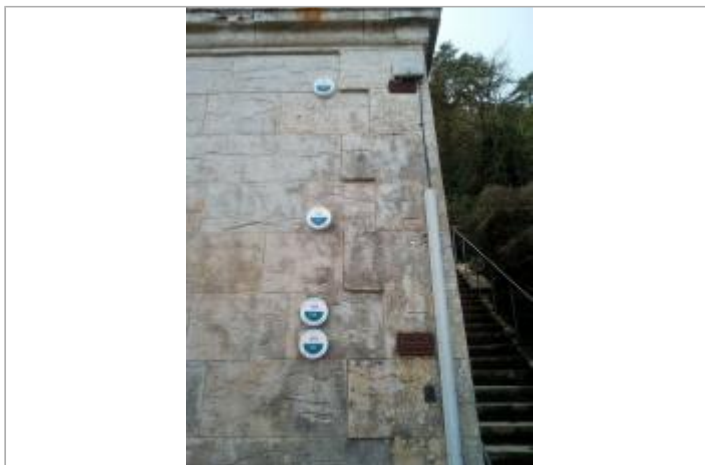

auteur photo : DDT 46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43106620 / Y: 44.44442500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575151.06 / Y: 6372948.76
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4310662 / Y: 44.444425
Code Hydro: O--0150 **Rive de référence:** Gauche


4 décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : **116.95 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : commentaires photo : La maison porte également des repères des crues de 1927- 1866 et 1868

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_6510 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : SPC GTL

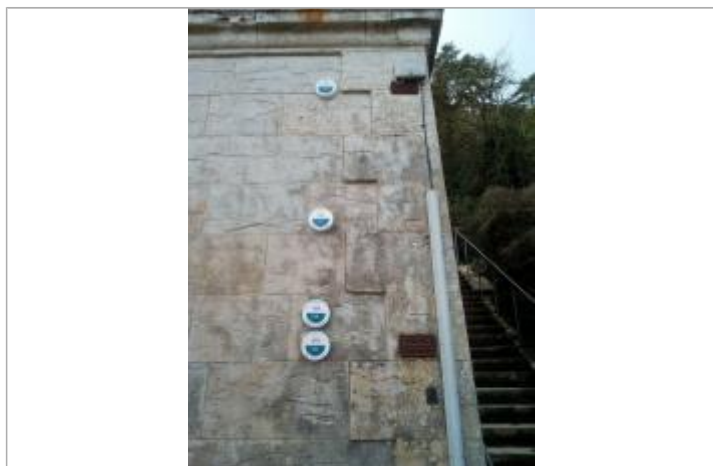

auteur photo : DDT 46

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Commentaires sur le nivellement : épaisseur d'eau : 1.98
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 116.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 116.95 m