



Commune : CAHORS

Rivière : Le ruisseau du Bartassec

ZA entrée Sud de Cahors: ATRIUM entrée du souterrain**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_5468

Date de mise à jour : 19/11/2025

Auteur : SPC GTL

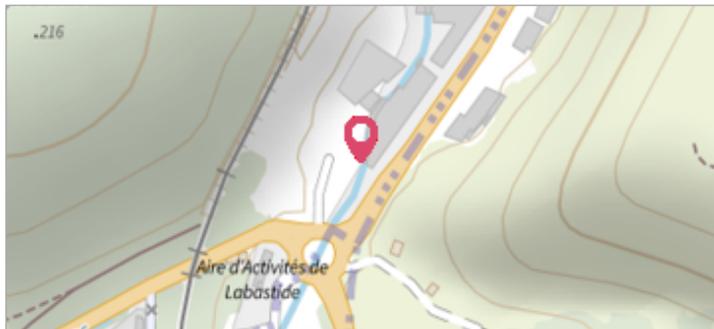


Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43703094 / Y: 44.41566710

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575562.42 / Y: 6369745.32

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4370309 / Y: 44.4156671

Code Hydro: O8430520

Rive de référence: Gauche

**10 Juin 2010**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Non renseigné

Commentaires : laisses de crue sur le muret bordant l'entrée du souterrain en amont du grand porche: - à l'angle amont en RG de l'entrée du souterrain: +0.3 m/dalle béton - à 2.7 m de l'angle amont RG du bâtiment: +0.34 m/dalle - commentaires photo : Laisse de crue sur le muret devant ATRIUM: vue amont -> aval - Laisse de crue sur le muret à +0.3 m/ dalle béton - Bitume détruit par la crue devant ATRIUM (RD) - RD du muret devant ATRIUM: bitume détruit par la crue

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7093

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

12/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : CACG

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.300 m

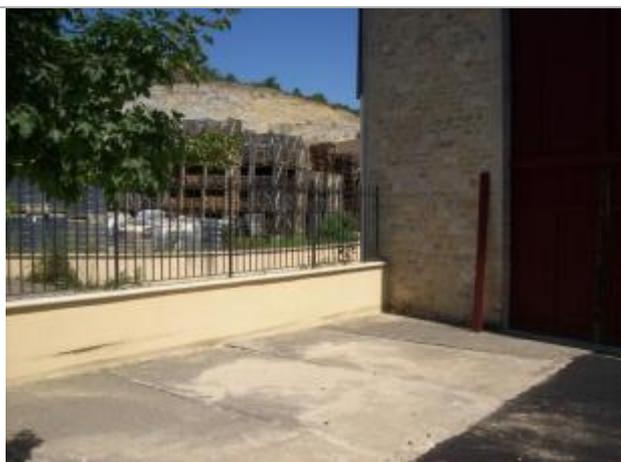


Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG