



Commune : **SALLELES-D'AUDE**

maison éclusière de Gaillousty


8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : WEB_S_201702055228 **Date de mise à jour :** 05/02/2017

Auteur : cruesudouest

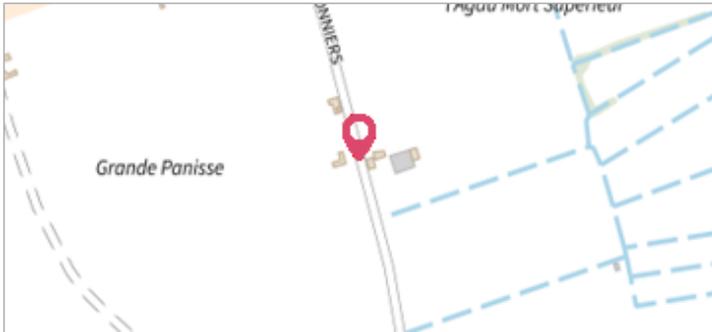

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95596638 / Y: 43.24753880

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 696421.6 / Y: 6238706.18

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9559664 / Y: 43.2475388



25 Octobre 1891

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201702055802

Date de mise à jour :

Auteur : cruesudouest

27/01/2022

MARQUE

Texte : crue du 25 8bre 1891

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais


Pérennité : Moyenne

Commune : **SALLELES-D'AUDE** | **maison éclusière de Gaillousty**

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_201702055228 **Date de mise à jour :** 05/02/2017
Auteur : cruesudouest

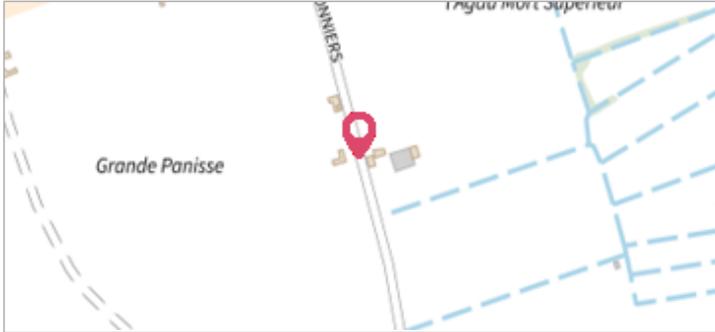

GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: 2.95596638 / Y: 43.24753880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696421.6 / **Y:** 6238706.18
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9559664 / Y: 43.2475388

10 Novembre 1789
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : le nivellement est possible très facilement puisqu'un macaron IGN (altitude 12,944 m) est situé sur la même façade en dessous des marques de crue. Il faut un mètre ruban ou une mire pour calculer le niveau des repères.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201702060327 **Date de mise à jour :** 27/01/2022
Auteur : cruesudouest



MARQUE

Texte : 10 NOVEMBRE 1789
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Moyenne



Commune : **SALLELES-D'AUDE**

maison éclusière de Gaillousty


8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : WEB_S_201702055228 **Date de mise à jour :** 05/02/2017

Auteur : cruesudouest

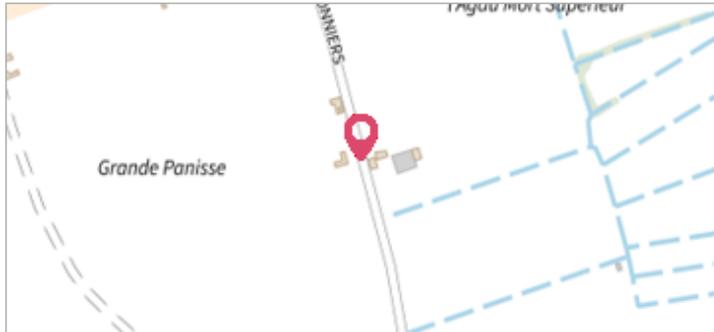

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95596638 / Y: 43.24753880

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 696421.6 / Y: 6238706.18

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9559664 / Y: 43.2475388



Octobre 1820

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201702060714

Date de mise à jour :

Auteur : cruesudouest

27/01/2022

MARQUE

Texte : octobre 1820

Visibilité : Oui

Pérennité : Moyenne

État du repère : Mauvais

Repère calculé : Non



Commune : **SALLELES-D'AUDE**

maison éclusière de Gaillousty


8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : WEB_S_201702055228 **Date de mise à jour :** 05/02/2017

Auteur : cruesudouest

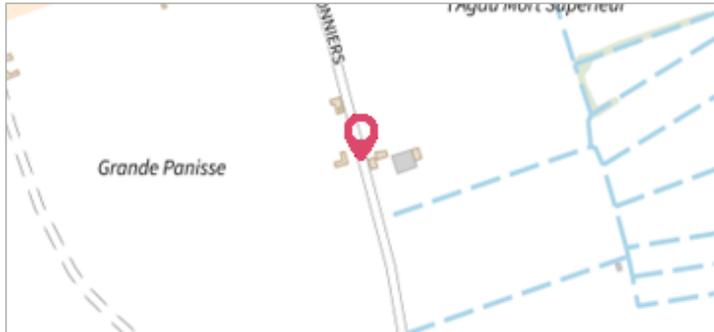

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95596638 / Y: 43.24753880

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 696421.6 / Y: 6238706.18

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9559664 / Y: 43.2475388



Crue du 6 ... 9

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201702061341

Date de mise à jour :

Auteur : cruesudouest

27/01/2022

MARQUE

Texte : Crue du 6 ... 9

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune


Commune : **SALLELES-D'AUDE** |

maison éclusière de Gaillousty

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_201702055228 **Date de mise à jour :** 05/02/2017
Auteur : cruesudouest

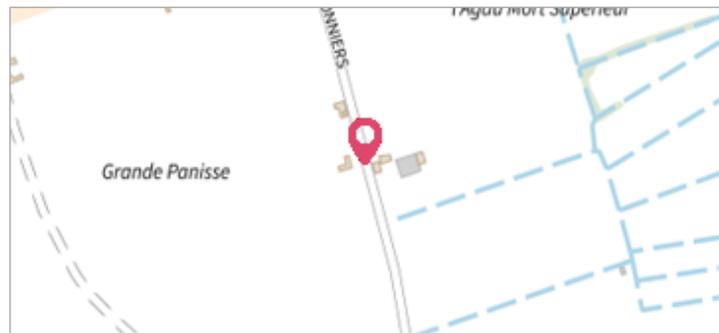

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95596638 / Y: 43.24753880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 696421.6 / Y: 6238706.18
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9559664 / Y: 43.2475388


Novembre 1814 Altitude calculée de l'eau : **14.143 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Maison éclusière, soubassement du mur pignon, face amont du canal

GÉNÉRAL

Code : IGN_R_Z'.D.R3 - 49-2 **Date de mise à jour :** 27/01/2022
Auteur : IGN



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L'IGN - 27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1984

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Commentaires sur le nivellement : A l'extrémité cote canal
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 14.143
Altitude calculée de l'eau (en m) : 14.143


Commune : **SALLELES-D'AUDE** |

maison éclusière de Gaillousty

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_201702055228 **Date de mise à jour :** 05/02/2017
Auteur : cruesudouest

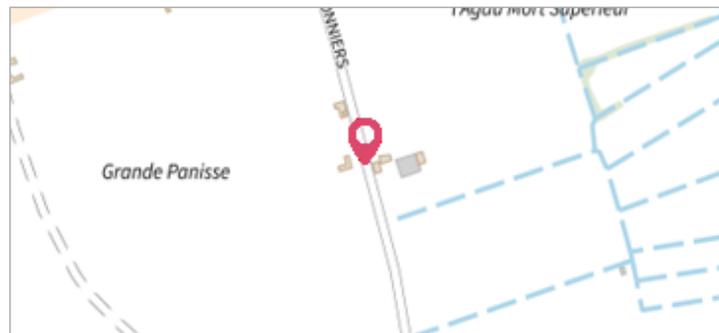

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95596638 / Y: 43.24753880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 696421.6 / Y: 6238706.18
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9559664 / Y: 43.2475388


6 Janvier 1889 Altitude calculée de l'eau : **14.813 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Maison éclusière, soubassement du mur pignon, face amont du canal

GÉNÉRAL

Code : IGN_R_Z'.D.R3 - 49-4 **Date de mise à jour :** 27/01/2022
Auteur : IGN



MARQUE


Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L'IGN - 27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1984

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Commentaires sur le nivellement : A l'extrémité cote canal
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 14.813 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 14.813

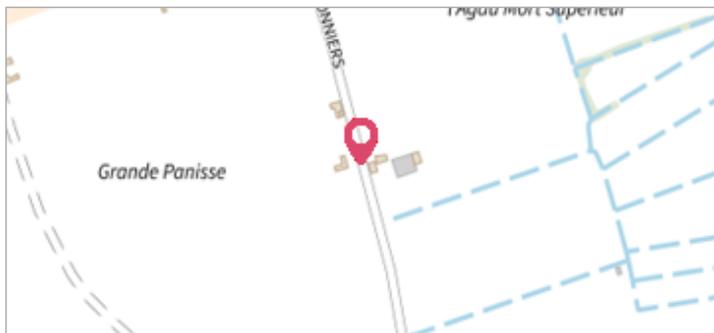Commune : **SALLELES-D'AUDE****maison éclusière de Gaillousty****8** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** WEB_S_201702055228 **Date de mise à jour :** 05/02/2017**Auteur :** cruesudouest**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.95596638 / Y: 43.24753880**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 696421.6 / Y: 6238706.18**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.9559664 / Y: 43.2475388**Évènement inconnu**Altitude calculée de l'eau : **15.613 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Maison éclusière, soubassement du mur pignon, face amont du canal**GÉNÉRAL****Code :** IGN_R_Z'.D.R3 - 49-6**Date de mise à jour :****Auteur :** IGN

27/01/2022

MARQUE**Texte :** Évènement inconnu**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES
ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L'IGN -
27/02/2017****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** IGN**NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1984****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** IGN**Commentaires sur le nivellement :** A l'extrémité cote canal**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.613 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 15.613


Commune : **SALLELES-D'AUDE** |

maison éclusière de Gaillousty

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_201702055228 **Date de mise à jour :** 05/02/2017
Auteur : cruesudouest

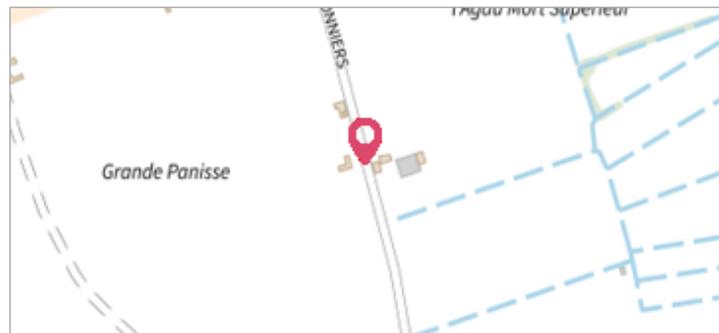

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.95596638 / Y: 43.24753880
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 696421.6 / Y: 6238706.18
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9559664 / Y: 43.2475388


1884 Altitude calculée de l'eau : **14.128 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Maison éclusière, mur de façade, face canal

GÉNÉRAL

Code : IGN_R_Z'.D.R3 - 49-7 **Date de mise à jour :** 27/01/2022
Auteur : IGN



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE REPÈRES DE CRUES ISSUS DE LA BASE DE DONNÉES GÉODÉSIQUE DE L'IGN - 27/02/2017

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : IGN

NIVELLEMENT INITIAL - 01/01/1984

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Commentaires sur le nivellement : A l'extrémité amont du canal
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 14.128 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 14.128