



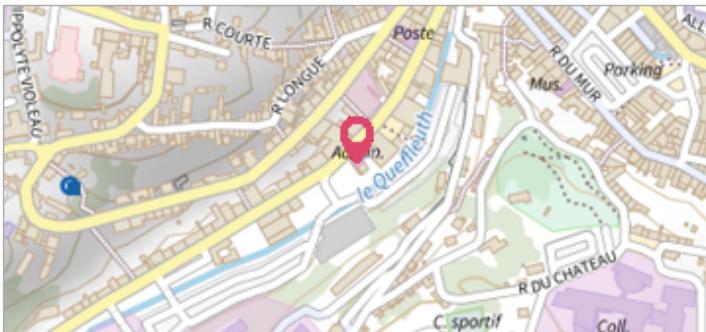
Commune : MORLAIX

36 rue de Brest Assurance Maladie

Rivière : Le Queffleuth

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** DHE2015MO_S_16**Date de mise à jour :** 22/11/2017**Auteur :** SPC VCB

Bâtiment de l'Assurance Maladie du Finistère rue de Brest - Photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.82926460 / Y: 48.57535600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 196834.75 / Y: 6852343.51**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8292646 / Y: 48.575356**Code Hydro:** J2614000**Rive de référence:** Gauche**24 Décembre 2013****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** **8.61 m****Nature du repère :** Témoignage oral**Commentaires :** niveau d'eau à l'intérieur du bâtiment**GÉNÉRAL****Code :** DHE2015MO_R_16_01**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

23/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

sol à l'intérieur près de la prise électrique

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vilaine - Côtiers bretons**CAMPAGNE DHE - 16/10/2015****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol à l'intérieur près de la prise électrique**Système altimétrique :** NGF IIGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.450 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.160 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 8.61



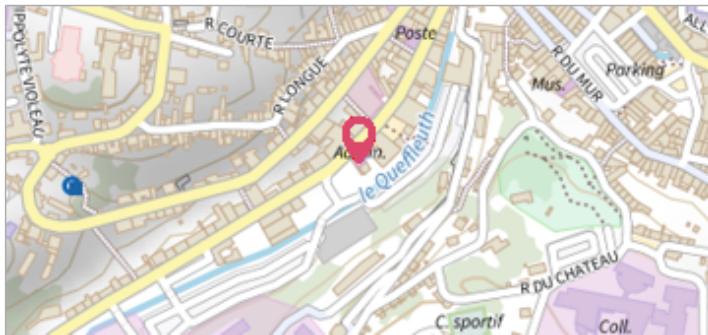
Commune : MORLAIX

36 rue de Brest Assurance Maladie

Rivière : Le Queffleuth

3Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** DHE2015MO_S_16**Date de mise à jour :** 22/11/2017**Auteur :** SPC VCB

Bâtiment de l'Assurance Maladie du Finistère rue de Brest - Photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82926460 / Y: 48.57535600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 196834.75 / Y: 6852343.51**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8292646 / Y: 48.575356**Code Hydro:** J2614000**Rive de référence:** Gauche**24 Décembre 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **8.37 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** dessus de la dernière marche extérieur

GÉNÉRAL

Code : DHE2015MO_R_16_02**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

23/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

Entrée de l'Assurance Maladie dernière marche - Photographie DHE 2015

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vilaine - Côtiers bretons

CAMPAGNE DHE - 16/10/2015

Méthode : Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.370 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 8.37



Commune : MORLAIX

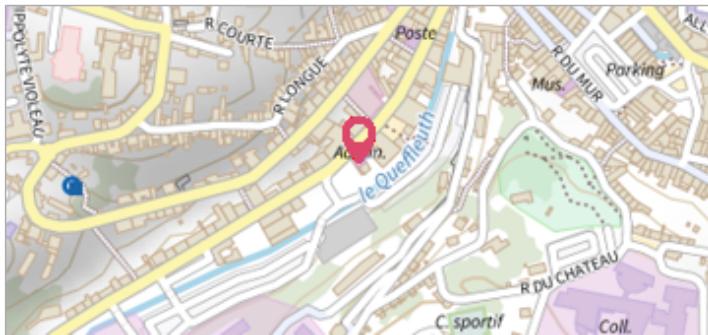
36 rue de Brest Assurance Maladie

Rivière : Le Queffleuth

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** DHE2015MO_S_16**Date de mise à jour :** 22/11/2017**Auteur :** SPC VCB

Bâtiment de l'Assurance Maladie du Finistère rue de Brest - Photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.82926460 / Y: 48.57535600**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 196834.75 / Y: 6852343.51**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.8292646 / Y: 48.575356**Code Hydro:** J2614000**Rive de référence:** Gauche**3 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **8.7 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Laisse du crue du 03 juin 2018

GÉNÉRAL

Code : Morlaix Co_02**Auteur :** Morlaix Communauté**Date de mise à jour :**

02/12/2024



Laisse de crue sur la porte vitrée de la C.P.A.M.

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN MORLAIX COMMUNAUTÉ**
- 19/09/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

NIVEAU DE L'INONDATION À L'ENTRÉE DE LA CPAM

Méthode : Non renseigné**Organisme :** Morlaix communauté**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Dessus de la dernière marche - niveau atteint par la crue du 24 décembre 2013**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.370 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.330 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 8.7