



Commune : **MORLAIX**

Rivière : **Le Queffleuth**

Bâtiment 12 place Cornic

Commentaires : seuil d'entrée du bâtiment

1 Repère(s) sur le site



GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : DHE2015MO_S_49

Date de mise à jour : 22/11/2017

Auteur : SPC VCB

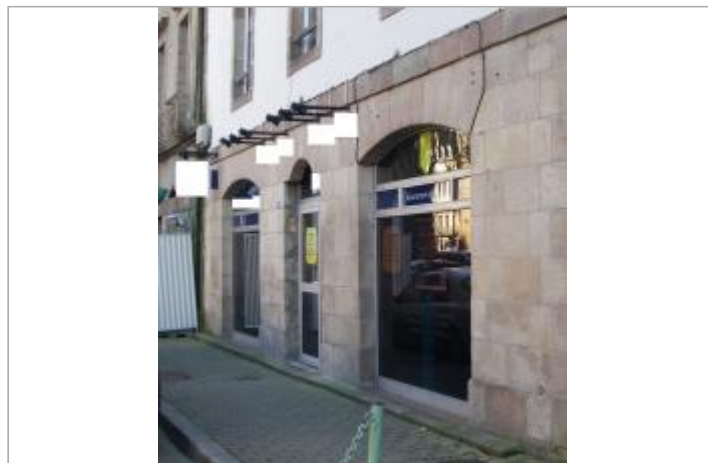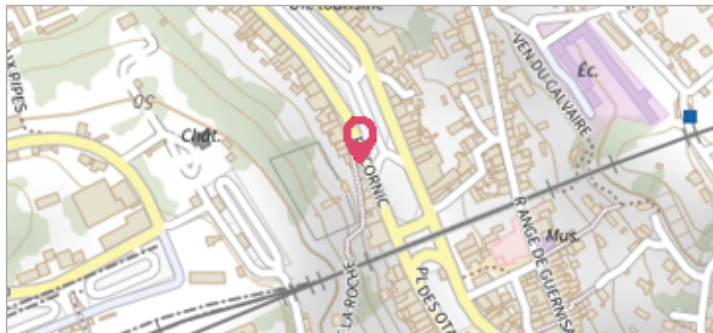

Bâtiment 12 Place Cornic - Photographie DHE 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.83021550 / Y: 48.57958700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 196805.49 / Y: 6852818.16

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8302155 / Y: 48.579587

Code Hydro: J2614000

Rive de référence: Gauche

24 décembre 2013



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **5.72 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : niveau d'eau constaté à l'intérieur du magasin

GÉNÉRAL

Code : DHE2015MO_R_49_01

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

23/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Moyen

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 17/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SPC Vilaine - Côtiers bretons

CAMPAGNE DHE - 16/10/2015

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : seuil à l'entrée de l'agence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 5.660 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.060 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.72 m



Seuil à l'entrée de l'agence - Photographie DHE 2015