


Commune : **MORLAIX** | Rivière : **Le Jarlot**

Bâtiment d'habitation , 23 rue de Paris

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons
 Code : SPC VCB 29600-009 Date de mise à jour : 13/06/2022
 Auteur : SPC VCB

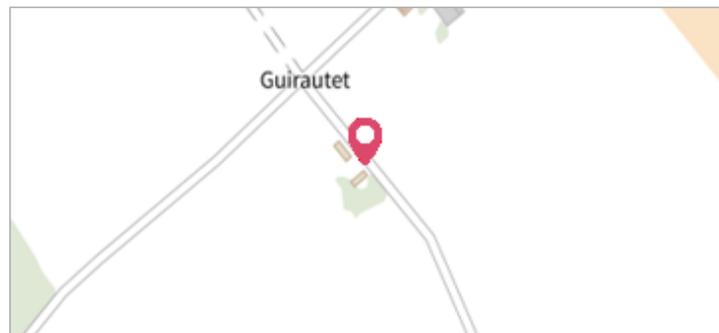

GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: -3.82349610 / Y: 48.57590900
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 197264 / Y: 6852368.01
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8234961 / Y: 48.575909
 Code Hydro: J26-0300 Rive de référence: Gauche

3 Juin 2018 Altitude calculée de l'eau : **10.955 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Non renseigné**

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB 29600-009a Date de mise à jour : 23/09/2019
 Auteur : SPC VCB

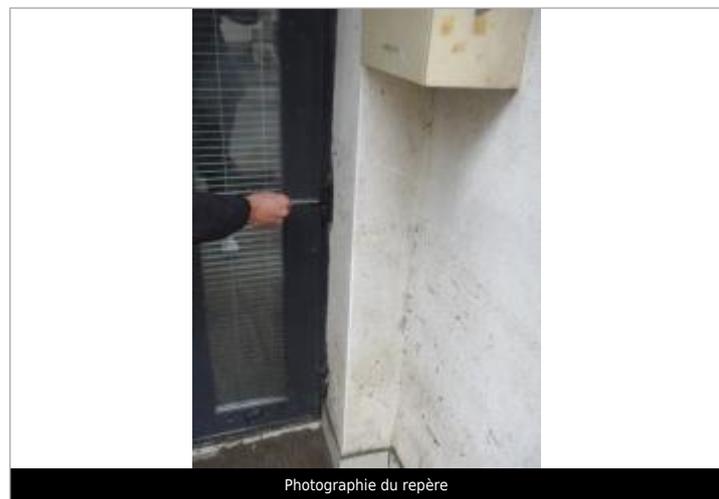

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Moyen
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN CEREMA - 14/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : CEREMA Ouest

MESURE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT - 24/06/2019

Méthode : Nivellement direct
 Organisme : GEOMEXPERT
 Commentaires sur le nivellement : hauteur de l'inondation un peu au dessus du milieu de la charnière porte grise (cf zoom photo)
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : seuil porte
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 10.160 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.795 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 10.955 m