

Commune : **BAUD** | Rivière : **Le Blavet**

Sainte-Barbe - pignon de la maison éclusière n°18

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : MAISON_ECLUSIERE_N18 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : Y. Savidan - SMSB



Vue générale du site (Auteur : SMSB)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.10538230 / Y: 47.88539400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 244132.98 / Y: 6771521.5
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.1053823 / Y: 47.885394
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

5 janvier 2001 Altitude calculée de l'eau : **25.55 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC_BLA_BAUD_1 **Date de mise à jour :**
Auteur : Y. Savidan - SMSB 10/03/2021



Pignon de la maison éclusière _ repère de crue

MARQUE

Texte : janvier 2001
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Oui
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

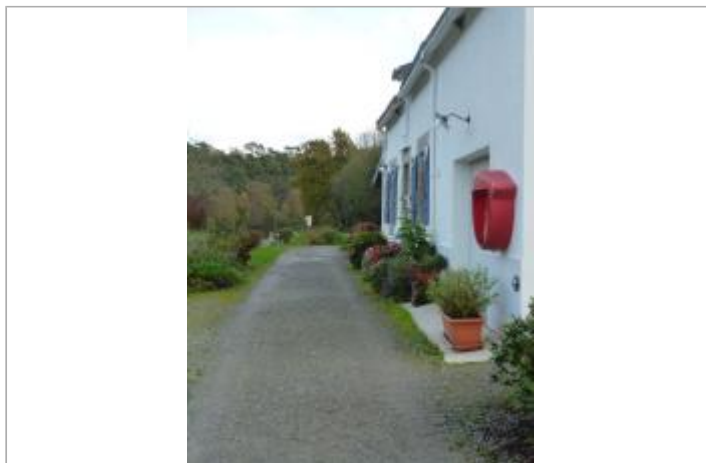
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

PIGNON MAISON ÉCLUSIÈRE - 13/11/2017

Méthode : GPS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 24.920 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.630 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 25.55

Commune : **BAUD**Rivière : **Le Blavet****Sainte-Barbe - pignon de la maison éclusière n°18****3**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** MAISON_ECLUSIERE_N18 **Date de mise à jour :** 18/07/2022**Auteur :** Y. Savidan - SMSB

Vue générale du site (Auteur : SMSB)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.10538230 / Y: 47.88539400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 244132.98 / Y: 6771521.5**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.1053823 / Y: 47.885394**Code Hydro:** J5--0210 **Rive de référence:** Gauche**13 décembre 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **25.33 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****GÉNÉRAL****Code :** BLA_BAUD_BB6_2000**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

10/03/2021

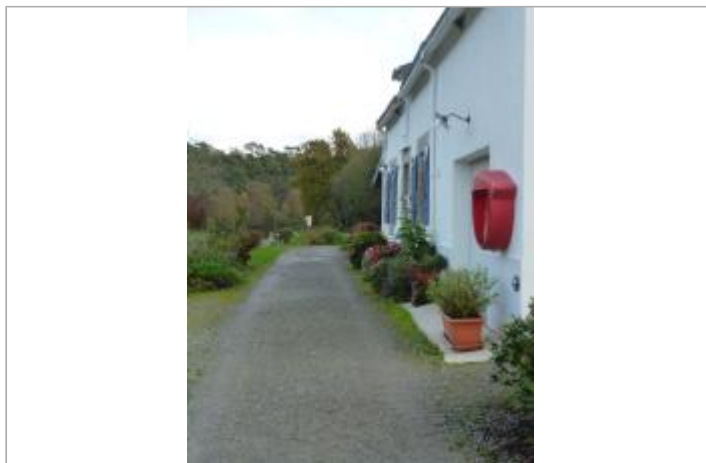


Laisse de crue intérieur de la maison éclusière (Décembre 2000, Janvier 1995 et Janvier 2001)

MARQUE**Texte :** dec 2000**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Oui**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DU 5 JANVIER 2001 - 10/03/2021****Méthode :** GPS**Organisme :** GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivellement :** La marque la plus importante de la crue de janvier 2001 a été nivelée dans la maison et reportée sur le repère à l'extérieur de la maison. Les autres marques : 26 janvier 1995 et 13 décembre 2000 sont calculées par différence.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** repère normalisé de la crue du 5 janvier 2001**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 25.550 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.220 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 25.33

Commune : **BAUD**Rivière : **Le Blavet****Sainte-Barbe - pignon de la maison éclusière n°18****3**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vilaine-Côtiers Bretons**Code** : MAISON_ECLUSIERE_N18 **Date de mise à jour** : 18/07/2022**Auteur** : Y. Savidan - SMSB

Vue générale du site (Auteur : SMSB)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -3.10538230 / Y: 47.88539400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 244132.98 / Y: 6771521.5**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.1053823 / Y: 47.885394**Code Hydro**: J5--0210 **Rive de référence**: Gauche**26 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **25.41 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****GÉNÉRAL****Code** : BLA_BAUD_BB6_1995**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

10/03/2021

MARQUE**Texte** : Janv 1995**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Moyen**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Oui**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DU 5 JANVIER 2001 - 10/03/2021****Méthode** : GPS**Organisme** : GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivellement** : La marque la plus importante de la crue de janvier 2001 a été nivelée dans la maison et reportée sur le repère à l'extérieur de la maison. Les autres marques : 26 janvier 1995 et 13 décembre 2000 sont calculées par différence.**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : repère normalisé de la crue du 5 janvier 2001**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 25.550 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : -0.140 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 25.41

Laisse de crue intérieur de la maison éclusière (Décembre 2000, Janvier 1995 et Janvier 2001)