



Commune : JOSSELIN


Rivière : L' Oust

Maison éclusière de Beaufort à Josselin

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

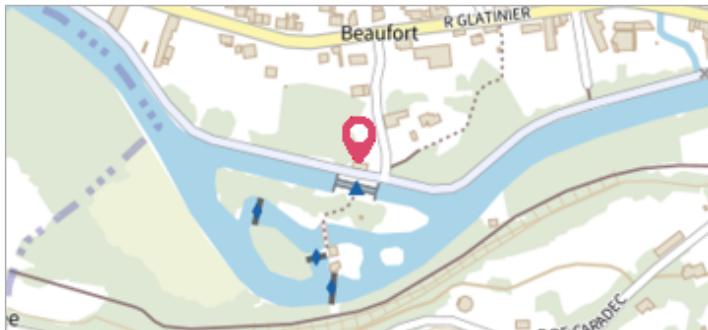Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC OUS 75**Date de mise à jour :** 08/02/2022**Auteur :** SPC VCB

Ecluse de beaufort à Josselin (photo : office de tourisme)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.55773030 / Y: 47.95187400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 285472.82 / Y: 6775870.07

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5577303 / Y: 47.951874

Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Droite**7 Février 2014**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau


Altitude calculée de l'eau : **33.901 m**

Nature du repère : Témoignage oral

GÉNÉRAL

Code : Josselin_Beaufort_01**Auteur :** SPC VCB**Date de mise à jour :**

10/02/2022

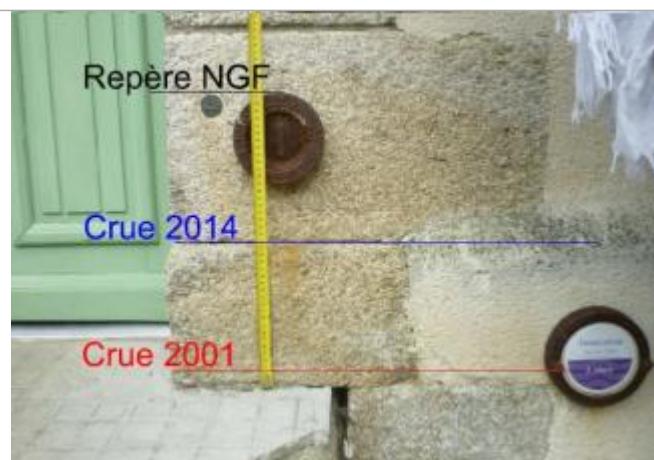

Comparaison niveaux des crues de 2001 et 2004 sous le repère de nivellation IGN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Longue**PHEC :** Oui**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE - VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE DE NIVELLEMENT IGN À DROITE DE LA PORTE D'ENTRÉE DE LA MAISON ÉCLUSIÈRE DE BEAUFORT - 01/01/2004****Organisme :** IGN**Commentaires sur le nivelllement :** code du repère IGN : Q.D.M3P3 - 3**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Repère de nivellation IGN Q.D.M3P3 - 3 - maison éclusière de Beaufort**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 34.108 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.207 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 33.901 m