

Commune : **CHATEAULIN** | Rivière : **L' Aulne**

seuil du déversoir de l'écluse de Château lin

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côti ers Bretons
 Code : SPC 29026_02 Date de mise à jour : 18/10/2021
 Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -4.09009380 / Y: 48.19755900
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 173902.63 / Y: 6812213.48
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -4.0900938 / Y: 48.197559
 Code Hydro: J3--0180 Rive de référence: Droite

11 Février 1974 Altitude calculée de l'eau : **6.58 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

GÉNÉRAL

Code : SPC 29026_02_1974 Date de mise à jour : 18/10/2021
 Auteur : SPC VCB



MARQUE

Texte : Cotes d'inondation à Château lin
 Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Moyen
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

SEUIL DU DÉVERSOIR - 18/10/2021

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : seuil du déversoir
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 4.700 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.880 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.58


Commune : **CHATEAULIN** | Rivière : **L' Aulne**

seuil du déversoir de l'écluse de Châteaulin

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : SPC 29026_02 Date de mise à jour : 18/10/2021
 Auteur : SPC VCB

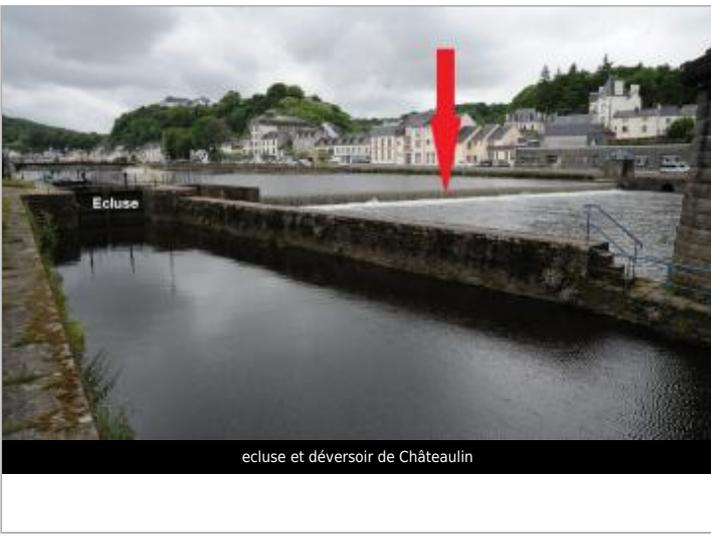

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -4.09009380 / Y: 48.19755900
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 173902.63 / Y: 6812213.48
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -4.0900938 / Y: 48.197559
 Code Hydro: J3--0180 Rive de référence: Droite

11 Janvier 1982 Altitude calculée de l'eau : **6.72 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

GÉNÉRAL

Code : SPC 29026_02_1982 Date de mise à jour : 18/10/2021
 Auteur : SPC VCB



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Moyen
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

SEUIL DU DÉVERSOIR - 18/10/2021

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : seuil du déversoir
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 4.700 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.020 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.72


Commune : **CHATEAULIN** | Rivière : **L' Aulne**

seuil du déversoir de l'écluse de Châteaulin

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : SPC 29026_02 Date de mise à jour : 18/10/2021
 Auteur : SPC VCB

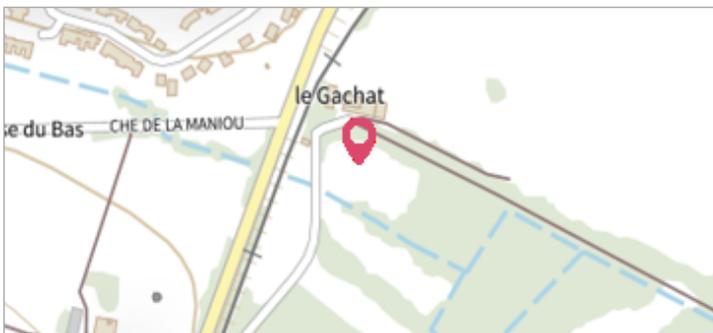

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -4.09009380 / Y: 48.19755900
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 173902.63 / Y: 6812213.48
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -4.0900938 / Y: 48.197559
 Code Hydro: J3--0180 Rive de référence: Droite

1846 Altitude calculée de l'eau : **7.04 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

GÉNÉRAL

Code : SPC 29026_02_1846 Date de mise à jour : 18/10/2021
 Auteur : SPC VCB



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Moyen
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

SEUIL DU DÉVERSOIR - 18/10/2021

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : seuil du déversoir
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 4.700 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.340 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.04


Commune : **CHATEAULIN** | Rivière : **L' Aulne**

seuil du déversoir de l'écluse de Châteaulin

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : SPC 29026_02 Date de mise à jour : 18/10/2021
 Auteur : SPC VCB

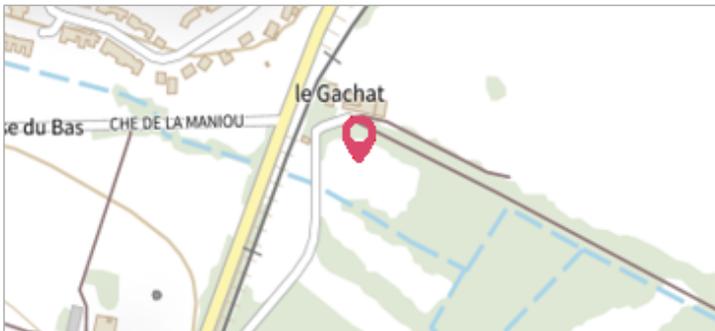

ecluse et déversoir de Châteaulin

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -4.09009380 / Y: 48.19755900
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 173902.63 / Y: 6812213.48
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -4.0900938 / Y: 48.197559
 Code Hydro: J3--0180 Rive de référence: Droite

15 Février 1990 Altitude calculée de l'eau : **7.1 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Document écrit**

GÉNÉRAL

Code : SPC 29026_02_1990 Date de mise à jour : 18/10/2021
 Auteur : SPC VCB



Ecluse et déversoir Châteaulin

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Oui État du repère : Moyen
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

SEUIL DU DÉVERSOIR - 18/10/2021

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : seuil du déversoir
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 4.700 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.400 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.1