


Commune : **MALESTROIT**Rivière : **L' Oust**

Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

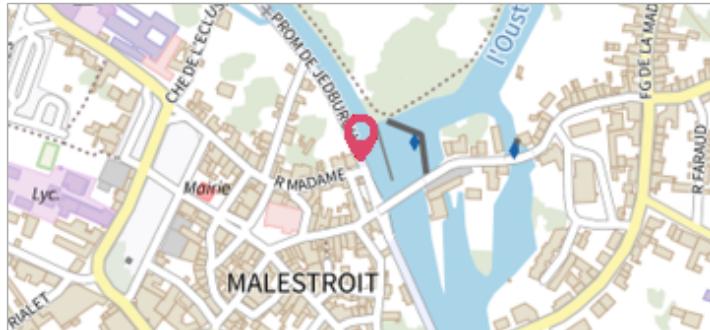Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_OUST_170**Date de mise à jour :** 18/06/2024**Auteur :** SPC VCB

Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.38145710 / Y: 47.81040300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 297529.1 / Y: 6759276.41

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3814571 / Y: 47.810403


Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Gauche**23 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **15.25 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC_OUST_170_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

28/08/2022

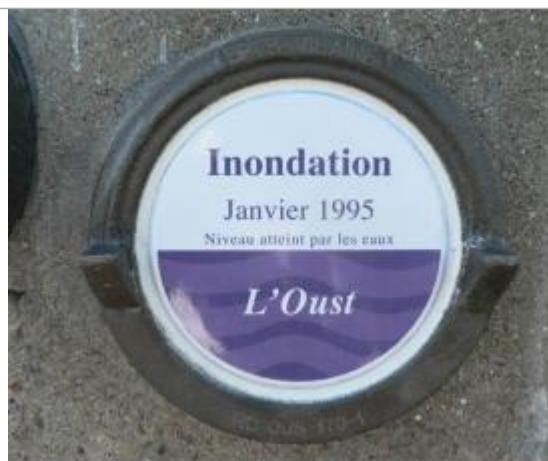

Repère normalisé de la crue de janvier 1995

MARQUE

Texte : Inondation janvier 1995 - l'Oust**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 1995 - 01/09/2013

Méthode : Non renseigné**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Repère normalisé de la crue de janvier 1995**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.250 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 15.25 m