



Commune : SAINT-CONGARD


Rivière : L' Oust

## Maison éclusière de Beaumond à Saint-Congard

2

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

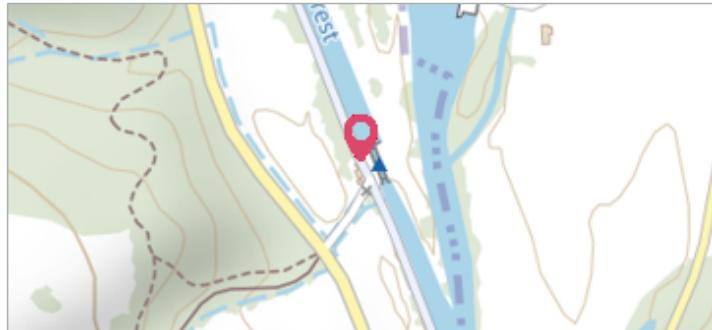**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC\_OUST\_200**Date de mise à jour :** 24/12/2021**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière de Beaumond à Saint-Congard


### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.31861230 / Y: 47.78599440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 302039.48 / Y: 6756252.11**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.3186123 / Y: 47.7859944**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:** Droite**6 Janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **11.85 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

### GÉNÉRAL

**Code :** RC\_OUST\_200\_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

24/12/2021

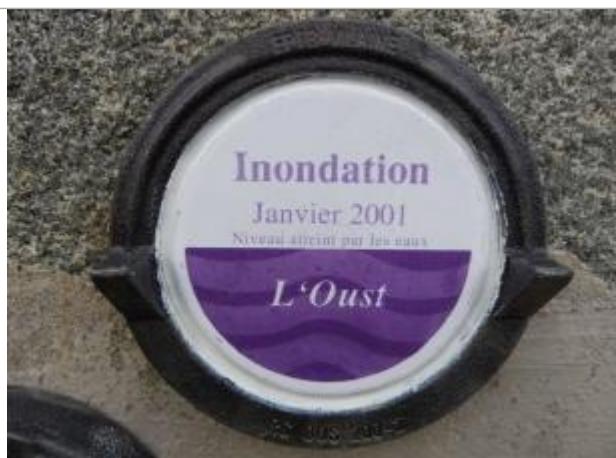

Repère normalisé de la crue de janvier 2001

### MARQUE

**Texte :** Inondation janvier 2001 - l'Oust**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/12/2010****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Repère normalisé de la crue de janvier 2001**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 11.850 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 11.85 m