


Commune : **SAINT-MALO-DE-PHILY**Rivière : **La Vilaine****Maison éclusière à Saint-Malo-de-Phily (Macaire)****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC VIL 82

Date de mise à jour : 21/01/2022

Auteur : SPC VCB

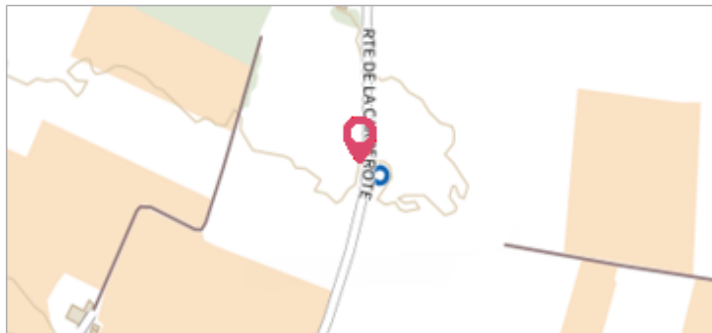

Maison éclusière à Saint-Malo-de-Phily (Macaire)

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -1.77759540 / Y: 47.86569700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 343003.87 / Y: 6762503.53

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.7775954 / Y: 47.865697

Code Hydro: J---0060

Rive de référence: Droite

**23 janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **10.72 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL**

Code : RC VIL 82-1\_1995

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

21/01/2022

**MARQUE**

Texte : Inondation de Janvier 1995 - La Vilaine

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 1995 - 01/06/2009**

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT


Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de Janvier 1995

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 10.720 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 10.72 m

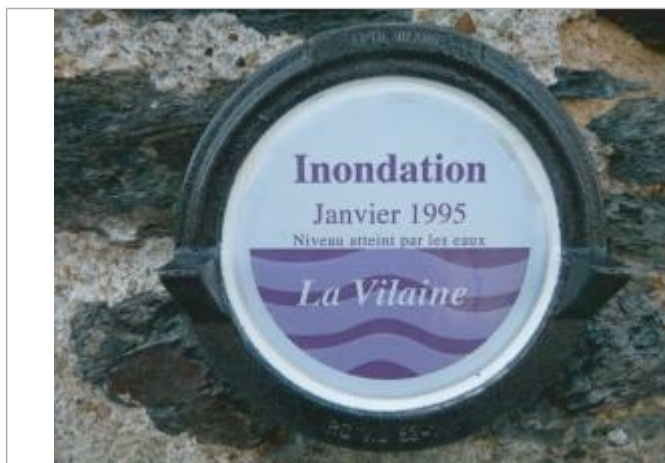

Repère normalisé de la crue de Janvier 1995