



Commune : **GUIPRY-MESSAC**

Rivière : **La Vilaine**

Maison éclusière de Malon

4 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC VIL 94

Date de mise à jour : 21/03/2025

Auteur : SPC VCB

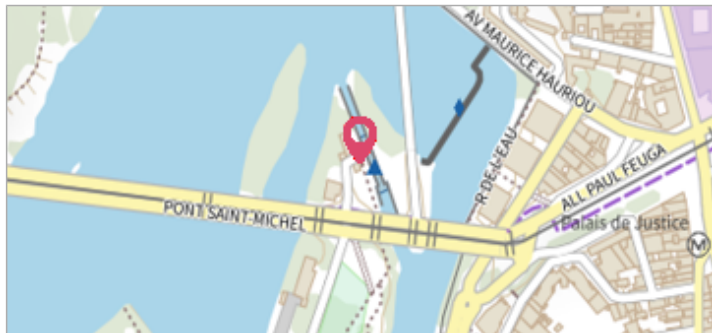

Maison éclusière de Malon

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84254220 / Y: 47.79796670

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337695.67 / Y: 6755287.73

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8425422 / Y: 47.7979667

Code Hydro: J---0060

Rive de référence: Droite



28 décembre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **7.95 m**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC VIL 94_1999

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

28/01/2022

MARQUE

Texte : Inondation de Décembre 1999_La Vilaine

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE DÉCEMBRE 1999 - 01/06/2009

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT


Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de Décembre 1999

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 7.950 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.95

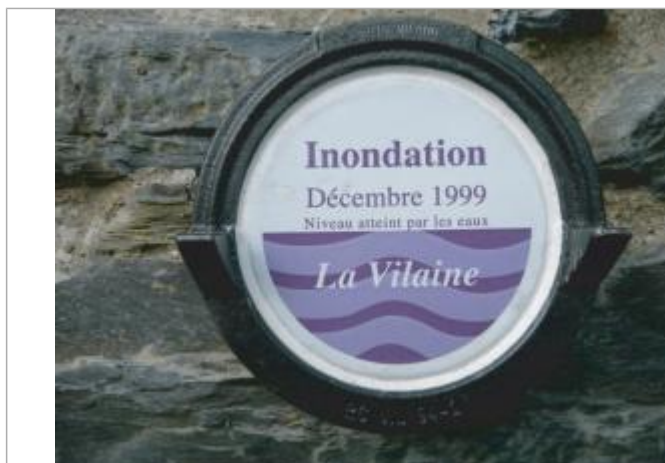

Repère normalisé de la crue de Décembre 1999



Commune : **GUIPRY-MESSAC**

Rivière : **La Vilaine**

Maison éclusière de Malon

4 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC VIL 94

Date de mise à jour : 21/03/2025

Auteur : SPC VCB

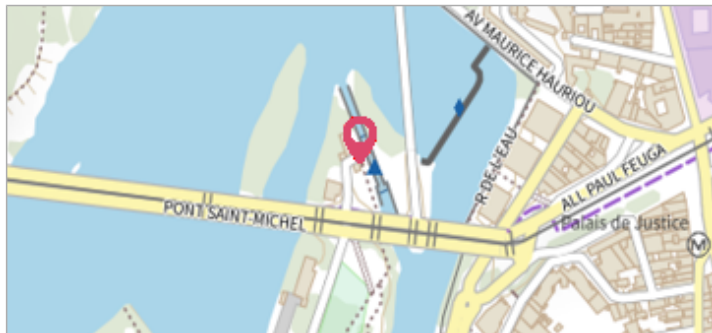

Maison éclusière de Malon

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84254220 / Y: 47.79796670

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 337695.67 / Y: 6755287.73

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8425422 / Y: 47.7979667

Code Hydro: J---0060

Rive de référence: Droite



23 janvier 1995

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **8.28 m**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC VIL 94_1995

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

28/01/2022

MARQUE

Texte : Inondation de Janvier 1995_La Vilaine

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 1995 - 01/06/2009

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de Janvier 1995

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 8.280 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.28



Repère normalisé de la crue de Janvier 1995



Commune : **GUIPRY-MESSAC**

Rivière : **La Vilaine**

Maison éclusière de Malon

4 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC VIL 94

Date de mise à jour : 21/03/2025

Auteur : SPC VCB

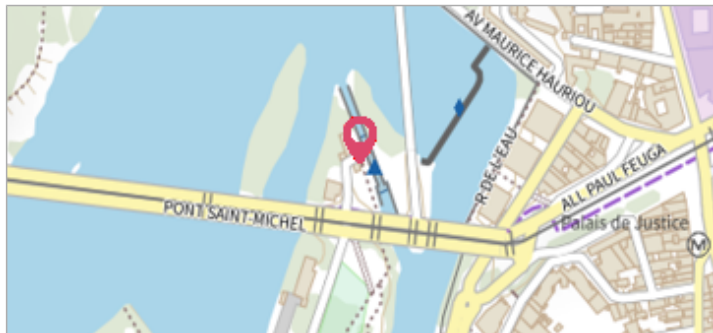

Maison éclusière de Malon

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84254220 / Y: 47.79796670

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 337695.67 / Y: 6755287.73

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8425422 / Y: 47.7979667

Code Hydro: J---0060

Rive de référence: Droite



5 janvier 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **8.4 m**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC VIL 94_2001

Date de mise à jour : 21/03/2025

Auteur : SPC VCB

MARQUE

Texte : Inondation janvier 2001_La Vilaine

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/06/2009

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de janvier 2001

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 8.400 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.4



Repère normalisé de la crue de janvier 2001


Commune : **GUIPRY-MESSAC**Rivière : **La Vilaine****Maison éclusière de Malon****4** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC VIL 94

Date de mise à jour : 21/03/2025

Auteur : SPC VCB

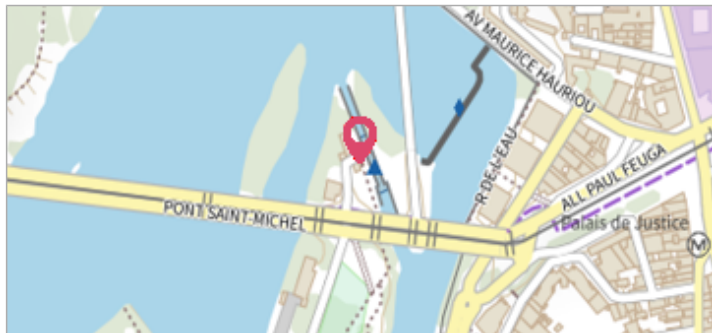

Maison éclusière de Malon

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84254220 / Y: 47.79796670

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337695.67 / Y: 6755287.73

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8425422 / Y: 47.7979667

Code Hydro: J---0060

Rive de référence: Droite

**28 janvier 2025**Altitude calculée de l'eau : **8.74 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : La hauteur de l'inondation était de 1,18m à l'intérieur de la maison éclusière de Malon**GÉNÉRAL**

Code : RC VIL 94_2025

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

21/03/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui**SOURCE DE REPÉRAGE** : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE - VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**DIFFÉRENCE ENTRE LA LAISSE DE 2025 ET LE REPÈRE DE 2001 - 25/02/2025****Méthode** : Autre**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Le repère de la crue du 5 janvier 2001**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 8.400 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.340 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 8.74

Relevé laisse différence 2025 et 2001 - photo du Conseil Régional de Bretagne - voies navigables