



Commune : GUIPRY-MESSAC


## Maison éclusière de Malon

Rivière : La Vilaine

4

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

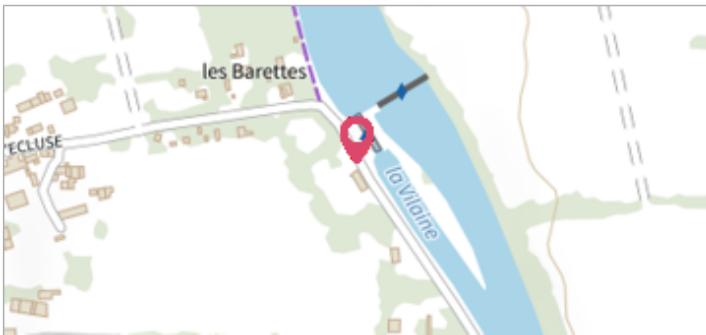**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Date de mise à jour :** 21/03/2025**Code :** RC VIL 94**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière de Malon

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.84254220 / Y: 47.79796670**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 337695.67 / Y: 6755287.73**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.8425422 / Y: 47.7979667**Code Hydro:** J---0060**Rive de référence:** Droite**5 janvier 2001**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau


Altitude calculée de l'eau : **8.4 m**

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

### GÉNÉRAL

**Code :** RC VIL 94\_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

21/03/2025

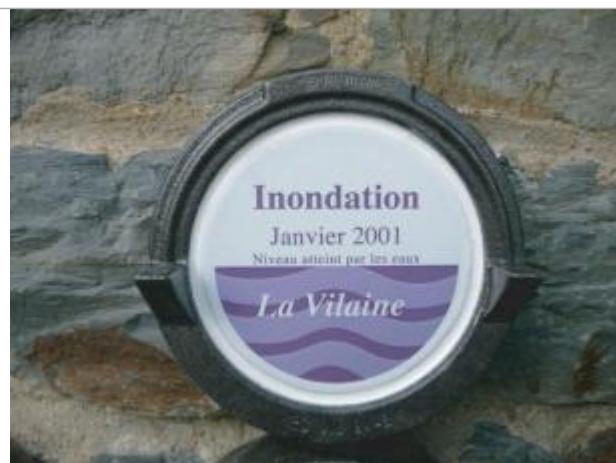

Repère normalisé de la crue de Janvier 2001

### MARQUE

**Texte :** Inondation\_janvier 2001\_La Vilaine**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/06/2009

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Repère normalisé de la crue de Janvier 2001**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.400 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 8.4 m